

PRÜFZEUGNIS

über die Untersuchung von Flachdichtungsqualität "Europil WS 3640" gemäß KTW-Empfehlung 1.3.13 des Bundesgesundheitsamtes

Hersteller : Hecker Werke GmbH & Co KG, Weil im Schönbuch
 Art der Proben : Flachdichtungsqualität
 Bezeichnung der Proben : Flachdichtungsqualität "Europil WS 3640"
 Art der Prüfkörper : Probplatten
 Eingang der Proben : 18.10.1995
 Probenehmer : Auftraggeber

Untersuchungsergebnisse

1. Rezeptur wurde bestätigt
 2. Grundanforderungen: O:V-Verhältnis 1:50 cm²/cm³


	1.-3. Tag	4.-6. Tag	7.-9. Tag	Richtwert für 3. Extraktion
Klarheit, Färbung, Geruch, Geschmack, Schaumbildung	n nb	n nb	n nb	nicht nennenswert beeinflusst
C-Abgabe [mg C/m ² d]	32	23	14	125,0
Cl ₂ -Zehrung [mg Cl ₂ /m ² d]	130	100	80	150,0

3. Zusatzanforderungen:

Aromatische Amine [mg/m ² d]	0,009	0,007	0,007	
Phenole [mg/m ² d]	0,06	0,04	0,03	
Formaldehyd [mg/m ² d]	<0,02	0,03	<0,02	

Die untersuchte Flachdichtungsqualität "Europil WS 3640" entspricht den KTW-Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes (BGes.BI. Jg. 86, 6. Mitt. ff) im Bereich Dichtungen D2. DE

Karlsruhe, den 29.01.1996

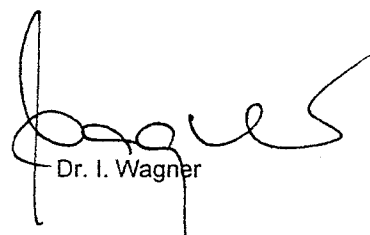

Dr. I. Wagner

Die Veröffentlichung des Prüfzeugnisses - vollständig oder in Auszügen - ist ohne ausdrückliche Genehmigung von seiten der Prüfstelle nicht gestattet.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses ist auf 5 Jahre ab Datum der Ausstellung begrenzt.